

**СЧЁТЧИК ДОЗИРУЮЩИЙ**

**СД-1.3**

**ПАСПОРТ**

©«ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА®» ООО  
610050, г.Киров,  
ул. Менделеева , 2  
тел./факс (8332) 62-44-08, 62-44-20, 62-51-22  
e-mail: [mail@energis.pro](mailto:mail@energis.pro)  
<http://www.energis.pro>




©«ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА®» ООО  
КИРОВ 2020



### 3. Управление и индикация

#### 3.1. Клавиши управления:

Выбор уставки и её запоминание – ;

Изменение значения уставки: уменьшение - , увеличение - .

#### 3.2. Точечные индикаторы:

**Р** – сигнализирует работу выходного реле.

**N<sub>доз</sub>** – сигнализирует выбор уставки на число импульсов.

**K<sub>дел</sub>** – сигнализирует выбор уставки на коэффициент предделителя (количество входных импульсов на один счет).

**Мигание N<sub>доз</sub>** – сигнализирует выбор времени работы реле (0..99.9 сек, 0 – реле после первого цикла включено всегда).

**Мигание K<sub>дел</sub>** – сигнализирует выбор уставки на функцию запоминания счёта при снятии питания (1 – включено, 0 – отключено).

#### 3.3. Внешние входные сигналы управления:

«Пуск/Пауза» - разрешение (лог. 1) / запрещение (лог. 0) работы реле и счёта.

«Счёт» - уменьшение значения счётчика доз (тактовый), по окончании счета реле включится, по истечению времени работы реле, счет начнется сначала.

«Сброс» - возврат к исходному состоянию (при «1»).

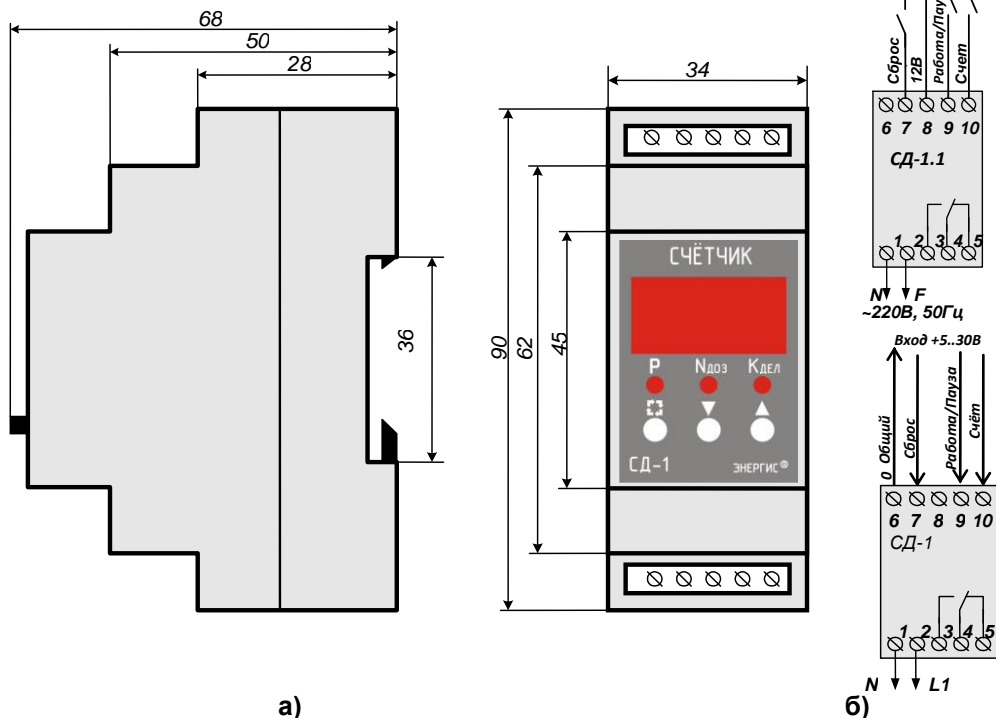


Рисунок 2. СД-1.3

а) габаритные размеры, б) схемы подключений

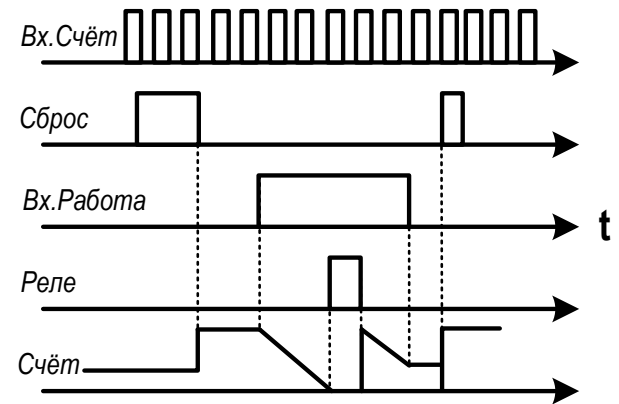


Рисунок 3. СД-1-XX.3. Диаграммы работы.

### 4. Комплектность

4.1. В комплект поставки входят:

- СД-1.3 - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковка - 1 шт.

### 5. Гарантии изготовителя

5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес. со дня продажи.

### 6. Изготовитель

ООО "Энергис-Автоматика"

Россия, 610050, г. Киров (обл.), ул. Менделеева, д. 2,  
телефон/ факс (8332) 62-44-20, 62-44-08.

Подробная информация на сайте: <http://www.energis.pro>

E-mail: [mail@energis.pro](mailto:mail@energis.pro)

Система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015»

### 7. Свидетельство о приемке

Изделие счетчик дозирующий СД-1.3 соответствует паспорту и признан годным к эксплуатации.

М. П. Дата изготовления \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г.

Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку